


AULA MAGNA

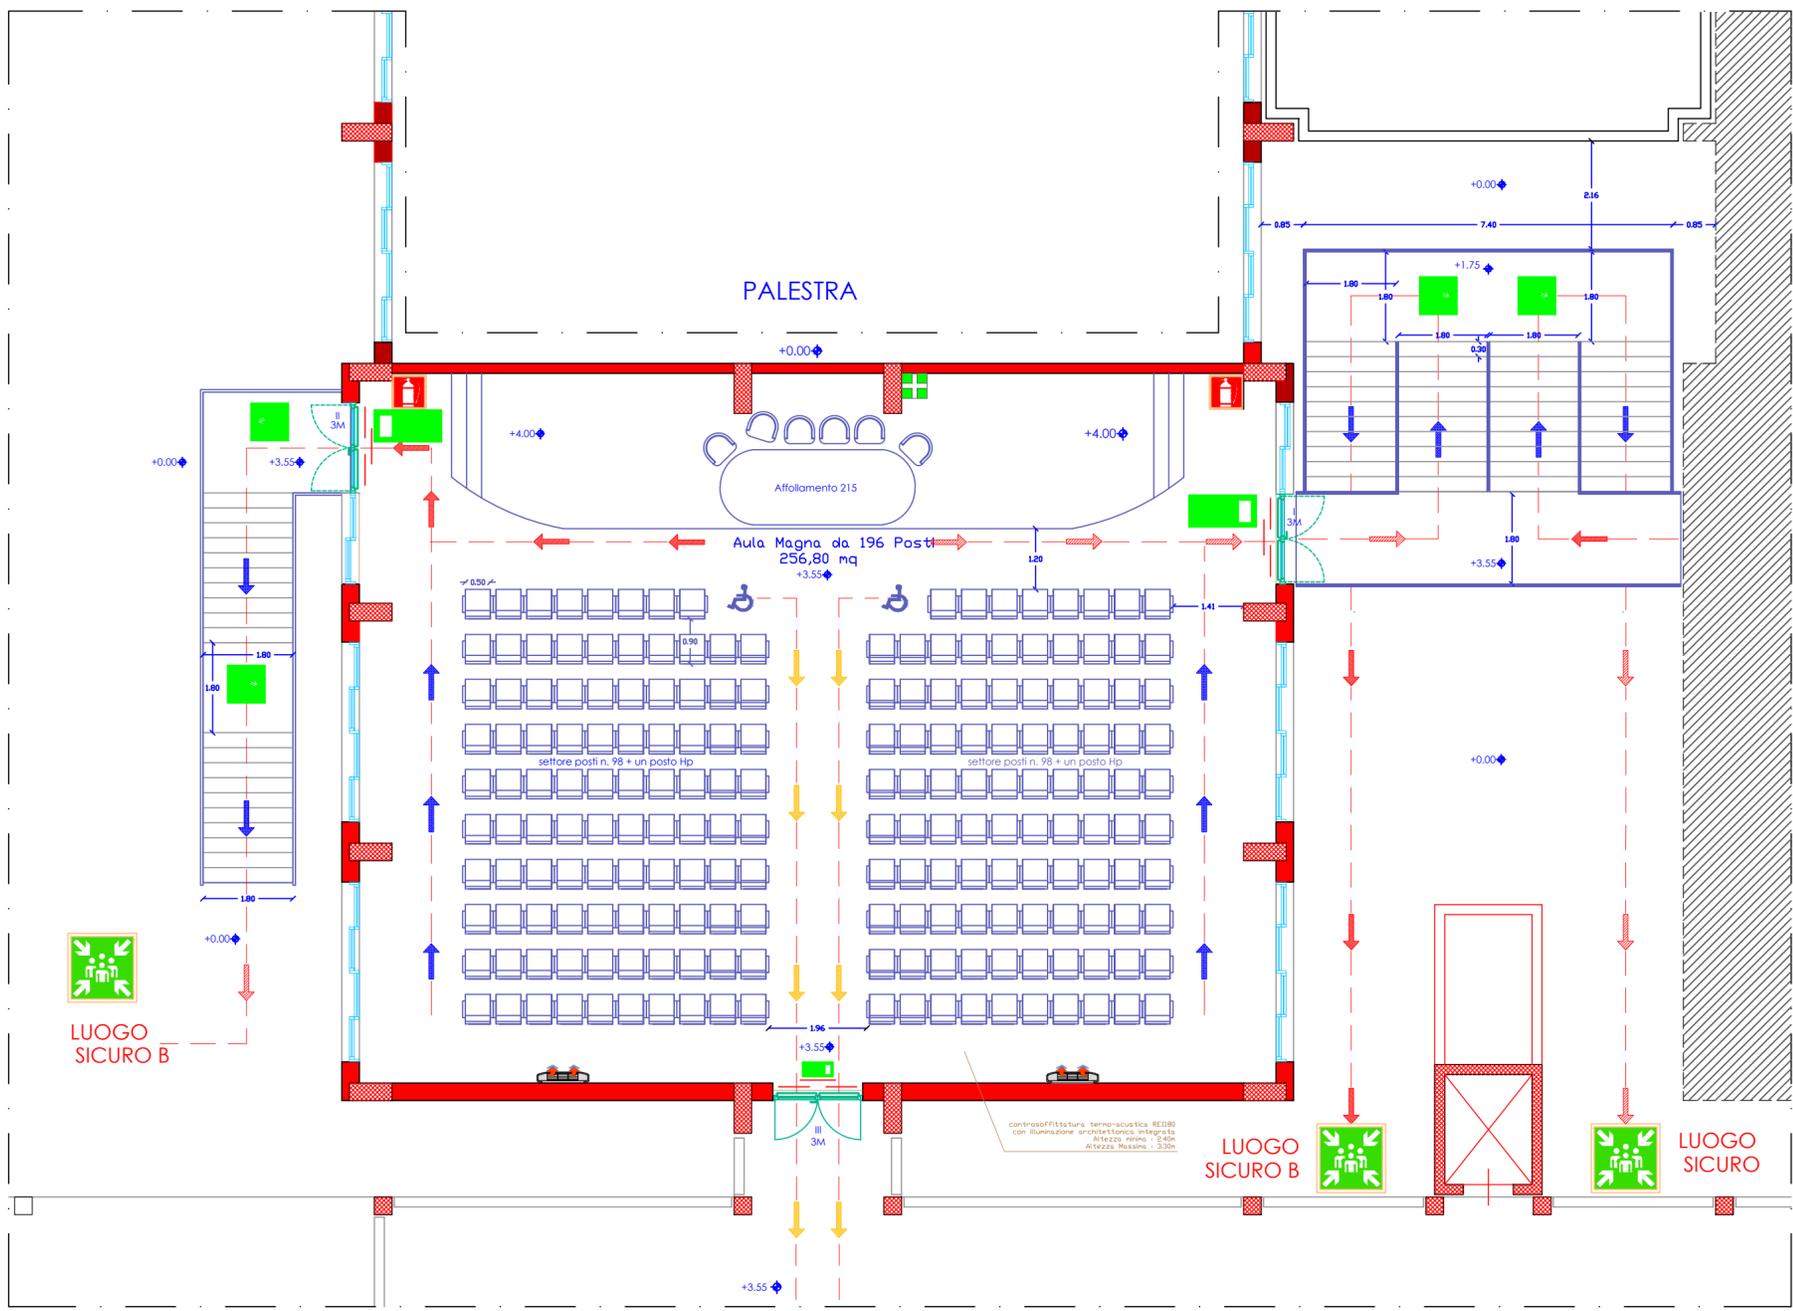

SIMBOLO		LEGGENDA	
	Percorso di uscita orizzontale per div. abili		Percorso di uscita orizzontale DM 30 Novembre 1983
	Percorso di uscita verso il basso DM 30 Novembre 1983		USCITA DI EMERGENZA - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
	LUOGO SICURO		Scale di Emergenza
	CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO		Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 1 kg, classe 3A 13BC
	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - SEMPRE ACCESSA con Frece di Indicazione di USCITA Conformità alle Norme UNI 7543 Dimensioni Parte I, Colocazione Parte II Livello di illuminamento min. 5lux, con autonomia > 30 minuti tempo di ricarica < 12 ore, ad 1[m] di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore 2lx negli altri ambienti accessibili al pubblico: (DM 19/08/96, Titolo XIII, Art. 13.2) MONTAGGIO A PARETE AD ALTEZZA H=2.5m		Punto di Raccolta
			Porta tagliafuoco esistente REI 120
			TIPO A BANDIERA X=2 doppia faccia X=1 Singola faccia Y=P MONTAGGIO A PARETE AD ALTEZZA H=2.5 Y=S MONTAGGIO A SOFFITTO
	DEFIBRILLATORE	PIANI DI EVACUAZIONE	
		SOGGETTO ITI " L. GALVANI "	
		SCALA RSPP Ing. Francesco Mironi	
		DATA D.S. G. PEZZA	
RIFERIMENTO TAV.1		PIANO TERRA	